


# CFM3LE(CY)系列自动重合闸剩余电流动作断路器

### 适用范围

CFM3LE(CY)系列电子式剩余电流断路器的额定绝缘电压为1000V,适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至800A的三相四线中性点直接接地(TT)配电网络。用于提供间接接触保护;防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险;并可用来分配电能和保护线路的过载和短路;对线路的过压、欠压、缺相具有保护功能。

该断路器具有隔离功能,符号为"——/→—"(N级直通除外)。符合标准: GB/T14048.2、GB/T14092.3、GB/T20645、GB/Z6829。

## 型号及含义

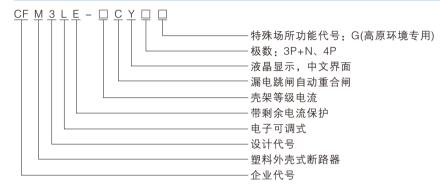

选择特殊场所CFM3LE(CY)自动重合闸剩余电流动作断路器可满足光伏、风电、高原和低温至 $-20^{\circ}$ C环境条件下使用,符合GB/T 20645《特殊环境条件 高原用低压电器技术要求》,通过标准规定的相关试验。

## 正常工作条件

- ・周围空气温度: -20  $^{\circ}$  -20
- ·海拔:安装地点海拔≤2000m。安装海拔在2000m至5000m可特殊订制,需降容使用,工作性能参照表3修正值。

## 主要功能和特点

- ・采用高性能32位ARM微处理器,实时进行信号处理和智能控制;
- •液晶中文显示,人机界面友好,操作简便;
- ・剩余电流(漏电)保护,剩余电流档位可在线整定,具有重合闸功能;
- ·四种自动档位方式(高灵敏度,中灵敏度,低灵敏度,全自动)任选,可实时监测跟踪线路剩余电流,自动调节档位,保证产品的投运率和可靠性;
- ・长延时、短延时和瞬时三段保护,采用电子式脱扣,与电源电压无关;
- ・具有高分断能力,保证线路短路保护的可靠性;
- 过压保护, 欠压保护, 缺相保护;
- ·线路剩余电流、三相电源电压、负荷电流实时显示;
- ·保护功能及参数可在线设置修改;
- ・跳闸类型(剩余电流、闭锁、过载、欠压、过压、缺相)识别、显示,并可存储、查询、 删除。
- · 网络型具有通信功能,可实现遥信、遥测、遥控、遥调。







# 外形及安装尺寸

						表1
规格	型号	CFM3LE-125CY	CFM3LE-250CY	CFM3LE-400CY	CFM3LE-630CY	CFM3LE-800CY
売架电	.流(A)	125	250	400	630	800
极	数	3P+N、4P	3P+N、4P	3P+N、4P	3P+N、4P	3P+N、4P
	∃压 Ue(V)			AC 400 50HZ		
	电压 Ui(V)			1000		
额定冲击耐受	电压 Uimp(V)	8000		12000		
飞弧距离	义 (mm)	≯50	≯50	≯100	≯100	≯100
极限短路分断	能力 Icu(KA)	50	50	65	65	75
运行短路分断	能力 Ics(KA)	35	35	42	50	50
		12.5	12.5	16.25	16.25	17.5
~ 额定短时耐受电流 lcw(KA)		1.5kA/1s	3kA/0.5s	5kA/0.5s	8kA/0.5s	10kA/0.5s
剩余电流	动作特性	AC型				
额定剩余动作	电流 I∆n(mA)	100mA、300mA、500mA、1000mA(分级可调)				
剩余动作	时间特性	延时型(0.5s)/非延时型(0.3s)				
延时型极限不	驱动时间(s)	Δt≥0.06 :21Δn				
分断时	·间(s)	Δn≤0.5; 2 Δn≤0.2; 5 Δn≤0.15				
自动重合	闸时间 (s)			20 – 60		
	通电	1500	1000	1000	2000	500
操作性能 (次)	不通电	8500	7000	4000	8000	2500
	总次数	10000	8000	5000	10000	3000
过载、短路特性		三段保护,电子可调,详见"保护特性说明"				
过压保护值 (V)		设置值(250~300)±5%				
欠压保护值 (V)		设置值(150~200)±5%				
联控延迟时间 (ms)		≤40ms				
通讯延迟时间 (ms)		≤200ms				

## 降容系数

· 断路器在不同环境温度下的降容系数

表2

环境温度	+40°C	+45°C	+50°C	+55°C	+60°C	+65°C
允许持续工作电流	1In	0.95ln	0.89In	0.85In	0.78In	0.71ln

注:以各种环境温度条件下,实测断路器进出线温度达到110℃为基准。

断路器在不同海拔高度下的降容系数

海拔(m)	2000	2500	3000	4000	5000
工频耐压(V)	3000	3000	2500	2200	2000
绝缘电压(V)	800	800	700	600	500
最大工作电压(V)	690	690	600	500	440
工作电流修正系数	1	1	0.98	0.95	0.93



# 断路器分类及功能

表4

功能	功能分类		网络型
	过载保护	•	•
	短路保护	•	•
	剩余电流保护	•	•
保护功能	自动重合闸	•	•
	缺相保护	•	•
	过压保护	•	•
	欠压保护	•	•
	线路剩余电流	•	•
测量显示	三相工作电压	•	•
	四相工作电流	•	•
	额定剩余动作电流	•	•
	过载长延时	•	•
	短路短延时	•	•
性能设置	短路瞬时	•	•
江北以且	过压保护值	•	•
	欠压保护值	•	•
	时间、日期	•	•
	保护投入和退出	•	•
信息储存、查询、显示	剩余电流动作	•	•
后心阴行、巨问、业小	其他动作	•	•
通讯功能(选配)	RS-485		•

# 保护特性说明

·过载长延时保护 1)动作值设定范围 过载长延时参数设定

参数	壳架电流	设定值	出厂整定值
	125	40A、50、63A、80A、100A、125A	125A
动作识立体144	250	100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A	250A
动作设定值Ir1	400	200A、225A、250A、315A、350A、400A	400A
	630	400A、500A、630A	630A
	800	320A、350A、400A、500A、630A、700A、800A	800A
延时时间设定值tL		3s, 4s, 6s, 8s, 10s, 12s, 16s, 18s, OFF	12s



#### 2)动作特性

保护动作特性 表6

环境温度	电流名称	整定电流倍数	约定时间
+40°C	约定不脱扣电流	1.05lr1	≥2h
+40 C	约定脱扣电流	1.3lr1	<2h

#### 3)延时特性

过载保护按反时限特性进行:

T=(6Ir1/I)2tL 延时精度: ±10%

其中T为动作时间值, Ir1为长延时保护设定值, I为故障电流, tL为长延时时间设定值

#### • 短路短延时保护

短路短延时保护防止配电系统的阻抗性短路, 跳闸延时是为了实现选择性保护。

#### 1)短路短延时保护相关参数设定

短路短延时参数设定

表7

参数设定		出厂整定值
短延时动作电流设定值Ir2	2lr1、2.5lr1、3lr1、4lr1、5lr1、6lr1、7lr1、8lr1、10lr1、12lr1	6lr1
短延时时间设定值ts	0.1s、0.2s、0.3s、0.4s、0.6s、0.8s、1.0s、OFF	0.4s

#### 2)短路短延时保护动作特性

短路短延时动作特性

表8


特性	故障电流倍数	脱扣时间	延时误差
不动作特性	≤0.9 lr2	不动作	± 40ms
动作特性	> 1.15 lr2	延时动作	± 40ms

#### ・瞬时保护

1)短路瞬时保护相关参数设定

瞬时参数设定

参数设定		出厂整定值
瞬时动作电流设定值Ir3	4lr1、6 lr1、7 lr1、8 lr1、10 lr1、11 lr1、12 lr1、13 lr1、14 lr1、0FF	10 lr1



### 2)短路瞬时保护动作特性 瞬时动作特性

表10

特性	电流倍数(I/Ir3)	脱扣时间	延时误差
不动作特性	≤0.85	不动作	
	> 1.15	瞬时动作	± 40ms

## • 剩余电流保护特性

#### 1)档位设置范围

表11

参数	设定值(mA)	出厂整定值
剩余动作电流I▲n	50, 100, 200, 300, 400, 500, 630, 自动1, 自动2, 自动3, 自动4, 保护关	自动2

2)动作特性 表12

参数	特性
延时特性	0.5s
额定不动作电流	0.5*I <b>∆</b> n
极限不驱动时间	Δt≥0.06s (2∣Δn)
分断时间	Δn≤0.5s; 2 Δn≤0.2s; 5 Δn≤0.15s

参数	特性
非延时特性	0.3s
额定不动作电流	0.5*l <b>∆</b> n
分断时间	Δn≤0.3s; 2 Δn≤0.15s; 5 Δn≤0.04s



#### 3)自动档位模式

3种自动档位各自档位范围:

表14

自动档位	档位范围
自动1	50mA , 100mA, 200mA, 300mA, 400mA
自动2	100mA, 200mA, 300mA, 400mA, 500mA
自动3	200mA, 300mA, 400mA, 600mA, 630mA
自动4	50mA, 100mA, 200mA, 300mA, 400mA, 500mA, 630mA

#### 自动档位模式下,各档位值及浮动值:

表15

档位值(mA)	50	100	200	300	400	500	630
浮动值(mA)	25	50	100	150	200	250	300

当剩余电流大于该档位浮动值而未达到其动作值且稳定维持1s后,档位上浮一档,以此类推,直至最大档位;当剩余电流小于该档位下一档的浮动值且稳定维持1s后,档位下浮一档,以此类推,直至最小档位。以"自动2"档位,线路初始剩余电流为100mA为例。断路器通电,档位自动整定在300mA档。当剩余电流增大至150mA以上并稳定1s后,档位变化至400mA档;当剩余电流减小至150mA以下并稳定1s后,档位变化至200mA档。

#### 4)自动重合闸

当剩余电流超过动作电流值档位动作跳闸后,经过20~60秒的时间能自动重合闸,但手动合闸不受时间限制。如合闸后5秒内故障电流消除,则合闸成功,断路器正常运行;如故障电流没有排除,断路器再次跳闸且闭锁,不可自动重合闸,必须人工操作合闸。

#### • 过压保护功能

当线路相电压高于过压保护设定值时,断路器保护跳闸。当线路电压恢复到正常电压后,断路器可自动合闸投运。过压保护的设置值范围为250V~300V,出厂设置为280V,用户可自行设定或关闭保护。

#### • 欠压保护功能

当线路相电压低于欠压保护设定值时,断路器保护跳闸。当线路电压恢复到正常电压后,断路器可自动合闸投运。欠压保护的设置值范围为150V~200V,出厂设置为170V,用户可自行设定或关闭保护。

#### • 缺相保护功能

当线路电源端出现缺相时,断路器保护跳闸。当线路恢复到正常电压后,可自动合闸投运。

#### • 联动保护功能

通过联动接口可与其他消防设备进行联动保护具体如下:

表16

DI输,	入设置	功能说明	优先级	延迟时间(ms)
松入大党生	DI1与DCOM短接	DI1与DCOM短接 断路器合闸		< 40mg
输入控制	输入控制 DI3与DCOM短接		高	≤40ms

注意: 若长时间短接会令断路器一直处于分闸状态



## 通信功能

表17

通信接口	接口类型	通信协议	通讯地址	通讯速率
RS485	外接端子	ModBus-RTU	1-255	38400(可调)

#### 1)通讯寄存器单元分配表

请与我司售后服务人员联系获取。

## 产品外观



## 产品安装与运行

产品安装注意事项


- ·安装前请检查产品规格型号是否正确,附件是否齐全;
- •请认真阅读本使用说明书,确保正确安装及日常维护;
- •产品必须垂直安装;
- •根据产品额定电流及相关标准选择合适的导线并严格按照规定接线。上方为电源端,1、3、5分别接A、B、C相,N接零线。下方为负荷端,2、4、6分别接A、B、C相,N接零线;
- 进出线导线截面积应符合标准规定施工要求,禁止导电部分外露超出外壳;
- •接线完毕后请正确安装隔弧板;
- ・安装在非电工专业和未成年人触及不到的地方,防止触电或改变产品正确配置和接线;

#### 产品运行

断路器带有开机试上电功能(可关闭),可以有效防止后续设备的安全。



### 工作原理

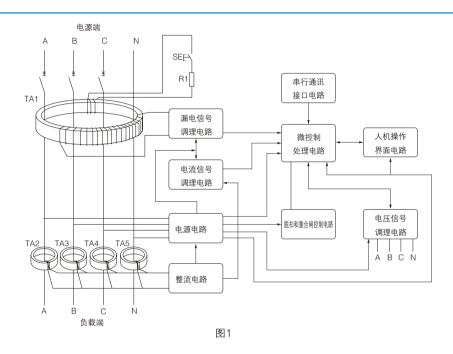

## 产品运行

• 控制器正常工作显示界面

电压正常

请按合闸键合闸

分闸状态

图2 上电显示界面: 控制器上电显示的初始界面

电压正常

额定剩余电流: 200mA 实时剩余电流: 0mA

正在合闸

图3 合闸显示界面:按"合闸"键断路器开始合闸

剩余电流

额定剩余电流: 200mA 实时剩余电流: 0mA

合闸运行

图3 合闸成功界面: 断路器合闸成功显示剩余电流 界面和三相电流/电压界面,可 用"上"、"下"键切换 三相电流/电压

la:100Alb:100Alc:100A Ua:230VUb:230VUc:230V

合闸运行

图4 合闸成功界面: 断路器合闸成功显示剩余电流 界面和三相电流/电压界面,可 用"上"、"下"键切换 电压正常

合闸失败

分闸状态

图5 合闸失败显示界面: 屏幕显示



电压正常

分闸失败

合闸状态

图6 分闸失败显示界面: 屏幕显示

实时故障信息 额定剩余电流: 200mA 故障剩余电流。230mA 漏电跳闸

图8 漏电跳闸界面:按"试验"键,漏电跳闸可自 动重合闸。

实时故障信息 额定剩余电压: 145V 故障电压。 90V 欠压跳闸

图11 欠压跳闸, 当前电压小于 档位设定的电压时,显示欠压 故障。

实时故障信息

请按返回键解锁

闭锁

图7 闭锁状态界面:

实时故障信息 额定动作电流: 1000A 故障电流. 1483A

短路跳闸

图9 短路跳闸界面: 当短路电流达到动作档位电流 值时, 屏幕显示如图 9 所示。

实时故障信息 额定动作电压: 50V 故障电压: 1V 缺相跳闸

图12 缺相跳闸:合闸状态下,断 开断路器 A、B、C 任意一相, 显示缺相跳闸

图7 闭锁状态界面:

漏电重合闸功能: 当漏电故障 脱扣分闸后, 断路器在控制器 的控制下可以自动重新合闸, 漏电重合闸时间: 20s-60s。 闭锁时间: 5s。即当重合闸后 5s内再次发生漏电故障,则在 延时跳闸后控制器进入闭锁状 态,不再重合闸。

实时故障信息 额定动作电压: 265V 故障电压: 301V

过压跳闸

图10 过欠压跳闸界面: 过压跳闸: 当前电压大于档位 设定的电压时,显示过压故障。

实时故障信息 额定动作电流: 250A 故障电流: 500A 过载跳闸

图13 过载跳闸: 当前电流大于 档位设定的电流档位时,显示实 时故障电流,

#### •产品的试运行

接线完毕后,将控制器通电,液晶屏显示如图 1 所示,按"合闸"键,进行合闸操作。合闸后合闸灯亮,控制器处于监控状态, 屏幕显示如图 3、4 界面所示,可通过"上"、"下"键切换显示。 在合闸状态下,按"试验"键进行漏电试跳,20S~60S可自动重合闸。

## 使用和操作说明

#### ·【 主菜单】界面

控制器接通电源后,在断路器分闸状态或合闸状态时,按"设置"键进入主菜单界面。"主菜单"显示有4个子菜单,分别为: 【功能设置】、【设备维护】、【故障记录】、【历史记忆】,反显选项为当前选项,按"上"、"下"键调整选项。屏幕显示如 图 14 所示。按 "确认"键 , 可进入所选菜单的子菜单进行设置操作或查询,按 "返回"键可回到正常显示状态。

主菜单

功能设置 设备维护

故障记录 历史记忆

图14 主菜单

功能设置1

额定剩余电流: 200mA

过载电流: 250A

过载时间: 3s

图15 功能设置1

功能设置1

短延时电流: 1000A 短延时时间: 400ms 瞬时电流: 2500A

图16 功能设置2



功能设置3

过压功能: 关闭

讨压功能. 关闭

瞬时跟踪功能:关闭

图17功能设置3

功能设置4

缺相功能. 关闭┪

断电跳闸功能: 关闭

漏电分断时间: 500ms

图18 功能设置4

设备维护1

034

设备地址:

波特率: 9600

版本: V1.0

图19【设备维护1】菜单

#### •【功能设置】菜单

(1)在主菜单中,选择【功能设置】选项,按"确认"键进入相应子菜单;子菜单包括:【功能设置1】、【功能设置2】、【功能设 置3】、【功能设置4】,按"上"、"下"键可随意对其进行选择,屏幕显示如图 15、图16、图17、图18 所示。 附应选项设置按"上"、"下"键选择,按"确认"键锁定修改选项,按"上"、"下"键修改,完成设置后按"确认"键保存, (2)相应选项设置按"上"、 按"返回"键退出设置菜单进入主菜单界面。

#### •【功能设置1】

在主菜单下选择【功能设置】菜单,按"确认"键可进入【功能设置1】菜单,再按"确认"键进入相应子菜单,子菜单包括: 【新定量】 ( 过载电流 】 和 [过载时间 ] ,箭头所指为当前选项。例如:修改额定剩余电流,按 "确认" 键锁定其档位,可通过 "上"、 "下"键选择需要的档位,档位范围包括:关闭、100 mA、200mA、300mA、400mA、500mA、1000mA,选择完毕后,按 "确认" 键保存其设置,在按 "返回"键退到【功能设置 1】菜单。按 "上"、 "下"键,浏览及设置其余两项菜单,箭头所指就是所选菜单,操作步骤如上。其【功能设置 2】、【功能设置 3】、【功能设置 4】,操作步骤如上。

#### •【设备维护1】菜单

在主菜单下选择【设备维护】菜单,按"确认"键进入相应子菜单,子菜单包括:【设备地址】、【波特率】、【版本】,默认选项为当前选项,可通过"上"、"下"键对其进行选择查看,液晶屏显示如图 19所示。

#### ·【设备维护2】菜单

时间日期设置操作:在设备维护菜单2中,选中时间日期设置,进入时间日期设置界面如下。此界面中"设置"键用于选中设 置项,逐次按下光标相应在[年]、[月]、[日]、[时]、[分]、[秒]项目上移动。在对应的光标项目下,按"上"、"下"键其值进行设置,待各项或某项设置完成后按"确认"进行保存,即完成日期与时间的设置。

#### ·【设备维护2】菜单

时间日期设置操作:在设备维护菜单2中,选中时间日期设置,进入时间日期设置界面如下。此界面中"设置"键用于选中设 置项,逐次按下光标相应在[年]、[月]、[日]、[时]、[分]、[秒]项目上移动。在对应的光标项目下,按"上"、"下"键其值进行设 置,待各项或某项设置完成后按"确认"进行保存,即完成日期与时间的设置。如图20、图21、图22。

设备维护2

恢复出厂设置: 是 ◆

时间日期设置: 是 时间/日期设置

14年04月10日

12时04分10秒

时间/日期设置

14年04月10日

12时04分10秒

图20 设备维护2

图21 时间/日期设置

图22 时间/日期设置

·恢复出厂设置操作:在设备维护菜单2中,选中恢复出厂设置,进入恢复出厂设置界面如下(默认为否),按"上"、"下"键选项光标变为[是],按"确认"系统即恢复出厂默认设置,光标同时变为[否],如图23。

恢复出厂设置

确认恢复出厂?

否

图23 恢复出厂设置

故障记录1

总跳闸次数: 10次

闭锁跳闸次数: 0次

图24 故障记录1

漏电跳闸次数: 15次 故障记录2

电流故障保护: 10次

电压故障保护: 10次

手动闭锁次数: 10次

图25 故障记录2

·【故障记录】菜单

在主菜单中选择【故障记录】菜单,按"确认"键进入相应子菜单,子菜单包括:【故障记录 1】、【故障记录 2】,默认选项为当前选项。可通过"上"、"下"键对其进行选择查看【故障记录 1】、【故障记录 2】详细内容,液晶屏显示如图24、图25。

·【历史记忆】菜单

在主菜单中选择【历史记忆】菜单,按"确认"键进入相应子菜单,子菜单显示操作过程按中按"上"、"下"键可查询最近10次跳闸历史记忆。历史记忆内容包括故障类型、故障值和故障时间,故障类型包括:漏电故障、欠压故障、短路故障、按键跳闸、按键试验、过载故障、过压故障、停电跳闸、定时试验、缺相故障、远程跳闸,故障类型显示如图 26~36图所示

跳闸记录1

故障类型:漏电故障

故障值: 1000mA

14-04-10 故障时间: 12:04:10

图26 跳闸记录

跳闸记录1

故障类型: 欠压故障

故障值: 90V

14-04-10 故障时间: 12:04:10 跳闸记录1

故障类型: 短路故障

故障值. 1000V

故障时间: 14-04-10 12:04:10

图27 跳闸记录 图28 跳闸记录

跳闸纪录1

故障类型: 按键跳闸

故障值.

14-04-10

故障时间: 12:04:10

图29 跳闸记录

跳闸纪录1

故障类型: 按键试验

故障值: 1000A

14-04-10 故障时间: 12:04:10

图30 跳闸记录

跳闸纪录1

故障类型: 过载故障

故障值:

500A 14-04-10

故障时间: 12:04:10

图31 跳闸记录

跳闸纪录1

故障类型: 过压故障

故障值: 280V

14-04-10 故障时间: 12:04:10

图32 跳闸记录

跳闸纪录1

故障类型: 停电跳闸

故障值:

14-04-10 故障时间: 12:04:10

图33 跳闸记录

跳闸纪录1

故障类型: 定时试验

故障值: 1000A 14-04-10 故障时间: 12:04:10

图34 跳闸记录



跳闸纪录1

故障类型: 缺相故障

故障值: 1V 14-04-10 故障时间: 12:04:10 跳闸纪录1

故障类型: 远程跳闸

故障值:

14-04-10 故障时间: 12:04:10

图35 跳闸记录

图36 跳闸记录

- · 状态指示灯含义
- (1) "合闸"灯:断路器合闸后,"合闸"灯亮。 (2) "故障"灯:当出现欠压、缺相、过压、电流报警时,灯闪烁;当出现欠压、缺相、过压、电流故障时,灯恒亮。 (3) "通讯"灯:通讯时,通讯灯闪烁。
- 按键说明
- 按键证明 (1) "分闸"键:按此键断路器进入分闸。 (2) "合闸"键:按此键断路器自动合闸。 (3) "返回"键:按此键断路器自动合闸。 (3) "返回"键:按此键出设置参数状态,进入正常检测运行状态;清除故障状态。
- (4) "设置"键:断路器分闸或合闸状态时,按此键进入设置参数或查询参数。
- (5) "上"、"下"键:可以选择菜单中所需要的选项;增减设置参数。 (6) "确认"键:参数设置完成后,按此键保存设置参数。 (5) "上"
- (7)"试验"键:按此键模拟漏电故障。

## 高级菜单设置

按"确认"键 10 次进入工厂高级菜单设置,进入后可按"设置"依次进入相关参数设置页面如下, "上", "下"键用于修改参 "确认"键用于保存设置。

- •功能说明:
- 1. 屏保功能用于屏保功能的打开与关闭。
- 2. 电流与电压系数用于电流与电压精度的校调。
- 3. 壳架电流设置用于调整信号板的电流壳架(250、400A)。
- 4. 通讯版本设置用于更改当前系统所选用的通讯规约(MODBUS、DL/T 2007)。

屏保功能 关闭

电压系数A: 100

图36 屏保功能

图37 电流系数设置

电流系数A: 100

图38 电压系数设置

漏电系数A: 100 0

壳架电流设置 250A

通讯版本设置 **MODBUS** 

图36 漏电系数设置

图37 壳架电流设置

图38 通讯版本设置

#### • 注意事项

1.请在正常工作电压范围内操作控制器; 2.请勿带电插拔控制器, 防止控制器损坏; 3.使用控制器时, 请注意不要用手触摸电源板, 以防止触电; 4.严格按照使用说明来操作控制器。


・参数设置 表18


功能键	设定范围	液晶屏显示	默认设置
额定剩余电流	(100, 200, 300, 400, 500, 1000) mA+关闭	500mA	500mA
	(0.4~1ln)A+关闭 (步进为0.1ln)	125A(125A)	125A
ᅛᆂᅛᄼᅏᇝᆄᅘᄼᅭᇝᆇ	(0.4~1ln)A+关闭 (步进为0.1ln)	250A(250A)	250A
过载长延时整定电流	(0.4~1ln)A+关闭 (步进为0.1ln)	400A(400A)	400A
	(0.4~1ln)A+关闭	630A(630A)	630A
	(步进为0.1ln)	800A(800A)	800A
过载长延时整定时间	3-18s (步进为1s)	3s	3s
短路短延时整定电流	2IR~10IR+关闭 (步进为IR)	1000A(250A)	1000A
		1600A(400A)	1600A
短路短延时整定时间	100~1000ms (步进为100ms)	400ms	400ms
	400~1400A+关闭 (步进为In=250A)	1000A(150A)	1000A
行攻域叶黄宁山法	1000~3500A+关闭 (步进为In=250A)	2500A(250A)	2500A
短路瞬时整定电流	1600~5600A+关闭 (步进为In=400A)	4000A(400A)	4000A
	2520~7560A+关闭 (步进为In=630A)	6300A(630A)	6300A
过压功能	关闭,打开(260V~ 300V)可调(步进 为1V)	关闭	关闭
欠压功能	关闭,打开(100V~ 180V)可调(步进 为1V)	关闭	关闭
自动跟踪	关闭 打开	关闭	关闭
缺相功能	关闭,打开 (50V~100V) 可调(步进为1V)	关闭	关闭
断电跳闸功能	关闭 打开	关闭	关闭
漏电分断时间	500ms, 300ms	500ms	500ms



## 外形及安装尺寸

• 外形及安装尺寸图示








表19

<b>型</b> 号	外形尺寸							
至亏	L	L1	W	W1	Н	Φ		
CFM3LE-125CY	220	198	123	60	137	4.5		
CFM3LE-250CY	241	200	142	70	138	4.5		
CFM3LE-400CY	336	274	198	96	178	6		
CFM3LE-630CY	336	274	198	96	178	6		
CFM3LE-800CY	370	334	280	140	193	12		

## 连接导线的截面积与脱扣器的额定电流匹配

・额定电流不大于400A和连接导线相匹配的截面积

额定电流 A	16、20	25	32	40、50	63	80	100	125、140	160	180、200、225	250	315、350	400
导线截面积 mm²	2.5	4.0	6.0	10	16	25	35	50	70	95	120	185	240



・额定电流大于400A和连接导线相匹配的截面积

表21

施产品次	电	缆	铜排		
额定电流 A	截面积 mm²	数量	尺寸 mm×mm	数量	
500	150	2	30×5	2	
630	185	2	40×5	2	
800	240	2	50×5	2	

## 运输与贮存

#### 1)运输

产品的运输过程中应防止水、雨、雪或其他化学溶剂、腐蚀性液体等有害液体的侵袭与混装;防止物体之间的强烈撞击与挤压; 按包装指示方向码放,码放不超过4层。

#### 2)贮存

- · 贮存环境条件: 环境温度-10℃~+45℃;
- •相对湿度≤90%(环境温度为+20℃时);
- ・贮存地点应无粉尘, 无导电尘埃;
- ·无腐蚀性、易燃易爆等气体,无雨雪侵袭;
- ·干燥与通风良好;
- ·按包装指示方向码放,码放不高于4层。

### 注意事项

- ·产品正常投运后,每月应进行试验一次,并做好试验记录。
- ・由于安装和使用不当引起的非质量问题和由于配线不当造成接线端子烧毁,公司不承担"三包"责任。
- •产品使用中如出现问题,请与当地经销商或我公司客服中心联系。

## 订货须知

用户订货时必须说明:

- ・断路器的名称,型号及所配附件;
- ・断路器过电流脱扣器额定电流(A);
- ・断路器额定剩余动作电流(mA);
- ·保护种类、极数及数量。

例:订购CFM3LE-125CY,四极A型配电保护用自动重合闸剩余电流动作断路器,复式脱扣器,过电流脱扣器额定电流100A,额定剩余动作电流100mA,共200台。应写成:CFM3LE-125CY/4300A,100A,100mA,200台。对断路器有特殊要求可与厂家协商解决。